PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

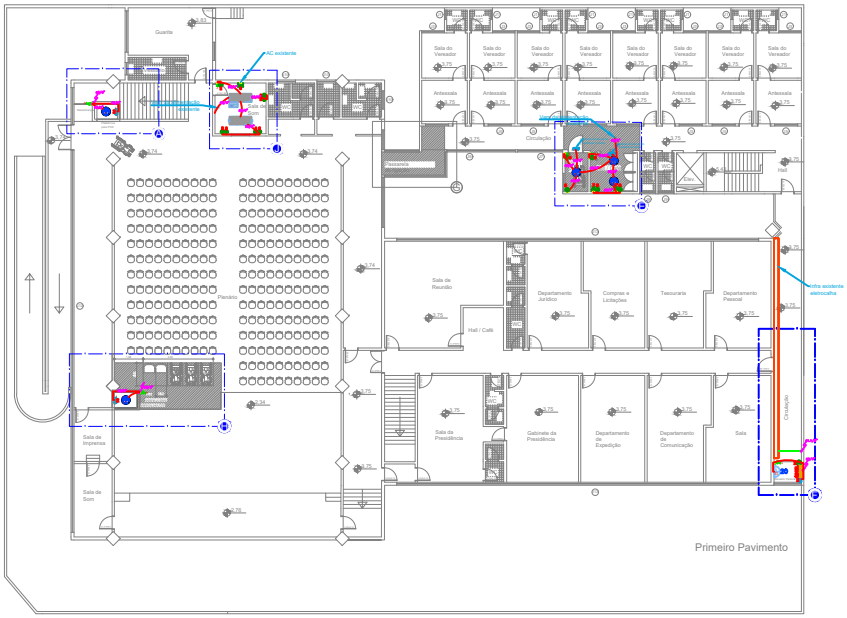

Especificações Técnicas:

1. Quadro PLATAFORMA ou/ou elevador (QDPs/QDPs/QDEs/QDEL, 16) tendo quadros de comando da marca CIMESUL, modelo QS013 com dimensões de 2mx400x1000mm.
2. Os eletrodutos que forem instalados na laje ou no piso devendo ser das marcas TIGRE ou ARGEST reforçados na cor laranja, para evitar o esmagamento ou rompimento.
3. Os eletrodutos de entrada de energia neste de tipo duto de polietileno de alta densidade, flexível, corrugado, com sistema de ancoragem tipo KANALFLEX, modelo KANALEX de bitola igual a DL/2" ou de DL" de acordo com o projeto.

LEGENDA

Especificações Fiação:

1. Todos os cabos neste de PVC com isolação para 750 V, de acordo com as cores especificadas pela normas e obedecida pelo projeto.
2. Os cabos de entrada e os cabos que são alimentar os quadros geral de distribuição (QDPs, QDEs e QDEL 08) serão de PVC com isolação de 1,0 kV.

Notas Fiação:

- Respeitar as bitolas dos cabos descritas no projeto.
- Identificar todos os circuitos com anilhas de acordo com os circuitos descriminados no projeto.
- Diferenciar os cabos de Neutro e Terra que estão interligados no DR e que são destinados ao tomadas, dos cabos de Neutro e Terra que estão livre do DR que são específicos para iluminação.
- Os engenos de aterramento do quadro, bem como o balanceamento de fases está na folha 05 do projeto.
- Qualquer alteração que se faça necessária, comunicar antes o engenheiro responsável pelo projeto.

CORES DOS CONDUTORES

FASE	NEUTRO	TERRA	RETORNO
PRETO (Tomadas) VERMELHO (Fiação)	AZUL	VERDE/AMARELO	BRANCO

REFORMA E ADAPTAÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇUAÍ

Projeto Elétrico			
Roran	Executivo		