PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

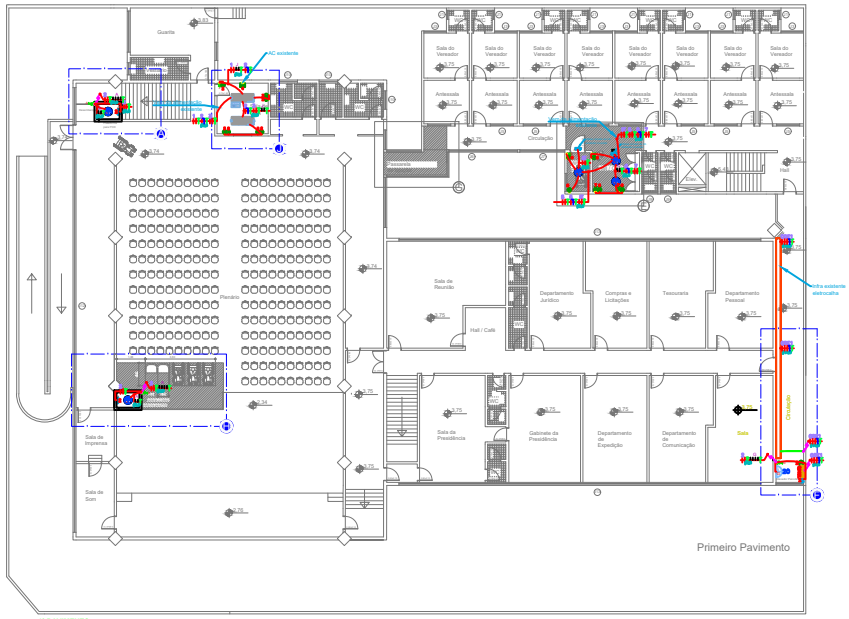

Especificações Técnicas:

1. Quadro PLATAFORMA 01/02/03 elevador (QDPA/QDPA/QDEL) serão quadros de comando da marca CEMAR CE, modelo QAC05 com filosofia de funcionamento.
2. Os eletrodutos que forem instalados ao ligo ou ao piso deverão ser das marcas TIGRE ou AMANCO reforçados ou cor laranja, para evitar o esmagamento ao concretar;
3. Os eletrodutos de entrada de energia serão do tipo duto de polietileno de alta densidade corrugado, com luva de acoplamento, marca KANAFLEX, modelo KANALEX de bitola igual a 01,1/2" ou de 02" de acordo com o projeto.

LEGENDA

Especificações Fiação:

1. Todos os cabos serão de PVC com isolação para 750 V, de acordo com as cores especificadas pela norma e obedecida pelo projeto.
2. Os cabos de entrada e os cabos que irão alimentar os quadros geral de distribuição (QDN, QDFA e QDEL-01) serão de PVC com isolação de 0,6/1 kV.

Notas Fiação:

- Respeitar as bitolas dos cabos descritas no projeto.
- Identificar todos os circuitos com anilhas de acordo com os circuitos denominados no projeto.
- Diferenciar os cabos de Neutro e Terra que estão interligados ao DR e que são destinados às tomadas, dos cabos de Neutro e Terra que estão fora do DR que são específicos para iluminação.
- Os esquema de montagem do quadro, bem como o balanceamento de fases está na folha 05 do projeto;
- Qualquer alteração que se faça necessária, comunicar antes o engenheiro responsável pelo projeto.

CORES DOS CONDUTORES

Projeto Elétrico	
Executivo	

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION